

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

MESTSKÝ ÚRAD LEVOČA	
Dátum	08 -08- 2019
Podacie číslo: 24980	Číslo spisu:
Prilhy / listy: 2	Vybavuje: te

Mestský úrad Levoča
Odbor dopravy
Námestie Majstra Pavla 4
054 01 Levoča

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Poprad

Km/2019/022

Ing.Kormaník/0907929938

8.8.2019

Vec

Oznámenie bezprostrednej hrozby havárie plynárenských zariadení

SPP-distribúcia, a. s., týmto v zmysle ustanovení § 127a ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Vám **oznamujeme** ako držiteľ povolenia č. 1006P0070 na podnikanie v plynárenstve v rozsahu distribúcia plynu vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a zabezpečenie prevádzkovania distribučnej siete **bezprostrednú hrozbu havárie plynárenského zariadenia.**

Zároveň uvádzame, že v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike SPP-distribúcia, a. s. ako držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, pričom podľa ustanovenia § 11 ods. 2 písm. c) pri poruche, údržbe alebo havárií na plynárenských zariadeniach nie je SPP-distribúcia, a. s. povinná túto skutočnosť vopred oznámiť vlastníkom.

Odstránenie havarijného stavu spočíva v obnove stredotlakového plynovodu v Levoči na ul.Francisciho podľa priloženej situácie. Obnova je nutná z dôvodu korózných únikov na oceľovom potrubí DN200 v dĺžke cca 40m. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje zrealizovať stredotlaký plynovod PE100RC D110, ktorý zabezpečí bezpečnú dodávku plynu a potrebné tlakové pomery v danej oblasti. Celá sieť bude prevádzkovaná na tlak 100 kPa.

V prípade otázok kontaktujte Ing.Radomíra Kormaníka na tel. čísle: 0907929938.

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

S pozdravom

SPP – distribúcia, a.s.

Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26

I.č. - 295 -

Ing.Richard Neklapil
vedúci útvaru investícií

Prílohy:

- Kópia Protokolu o vyhlásení havarijného projektu + situácia


Protokol o vyhlásení havarijného projektu
požiadavka na riešenie havarijného stavu

1	Názov projektu	Obnova STL plynovodu DN200 Levoča ul. Francisciho		
2	Miesto projektu	Levoča		
3	Prevádzkový tlak [kPa, MPa]	100kPa		
4	Plynovod	DN 200	Dĺžka 40m	
5	Prípojky			
6	RS	Výkon:	vst.tlak :	výst.tlak :
7	Návrh riešenia: Výmena plynovodu v dĺžke cca 40 m s koróznymi únikmi za PE plynovod D110.			
8	Rok uvedenia PZ do prevádzky	1981		
9	Rozsah poškodenia plynového rozvodu (miesta únikov, zistené príčiny a schématický nákres)	7 korózných únikov plynu na STL1 OC DN200 plynovode na dĺžke cca 40m.		
10	Posúdenie vplyvu technológie montáže plynového rozvodu na poruchovosť plynovodu a prípojok	Čiastočný vplyv technológie výstavby.		
11	Posúdenie stavu izolácie vyjadrenie korózneho technika			
12	Popis iných zistených závad			
13	Zostatková hodnota plynovodu			
14	Požadovaný termín realizácie projektu	Realizáciu projektu požadujem riešiť bezodkladne		
15	Návrh dodávateľa projektu (DI/DP)	Oprava plynovodu internými kapacitami sekcie DÚ a zemné práce externým dodávateľom		
16	Predpokladaná výška nákladov (DP)	vid. príloha		
17	Vyjadrenie DI/PM (prvok ŠPP)			
18	Stav jestvujúcej dokumentácie (DP)	Dokumentácia je kompletná		
19	Spracoval – technik prevádzky (DPPRke) (meno, funkcia, podpis)	p. Dušan Boroš, technik prevádzky DPPRza Ing. Dušan Paulíny, ved.odd.prevádzky DPPRza		
20	Ziadateľ – vedúci DPP (meno dátum, podpis)	Ing. Marián Sanitra, vedúci DPP		
21	Vyjadrenie R DU (meno, dátum, podpis)	Ing. Miroslav Horváth		
22	Vyjadrenie R DE (finančné krytie) (meno, dátum, podpis)	Ing. Roman Filipoiu		
23	Vyjadrenie Predseda HK SPP-distribúcia, a.s.)	Ing. Rastislav Prelec		
24	Zodpovedá Riaditeľ DP	Ing. Rastislav Prelec		
25	Schválil/Odporúčil ku schváleniu* Generálny riaditeľ SPP - distribúcia, a.s.	Ing. Martin Holly		
26	Schválil Člen predstavenstva SPP-distribúcia, a.s.*	Ing. František Čupr predseda predstavenstva SPP - distribúcia, a.s.		
27	Schválil Člen predstavenstva SPP-distribúcia, a.s.*	Ing. Štefan Sebesta podpredseda predstavenstva SPP - distribúcia a.s.		

* V súlade s podpisovým poriadkom.

Prílohy:

1. Protokol o vyhlásení havarijného stavu
2. Zápis zo zasadnutia LKH
3. Technické parametre
4. Rozpočet
5. Vyjadrenie DI a DU k HP
6. Karta majetku na vyradenie
7. Fotodokumentácia

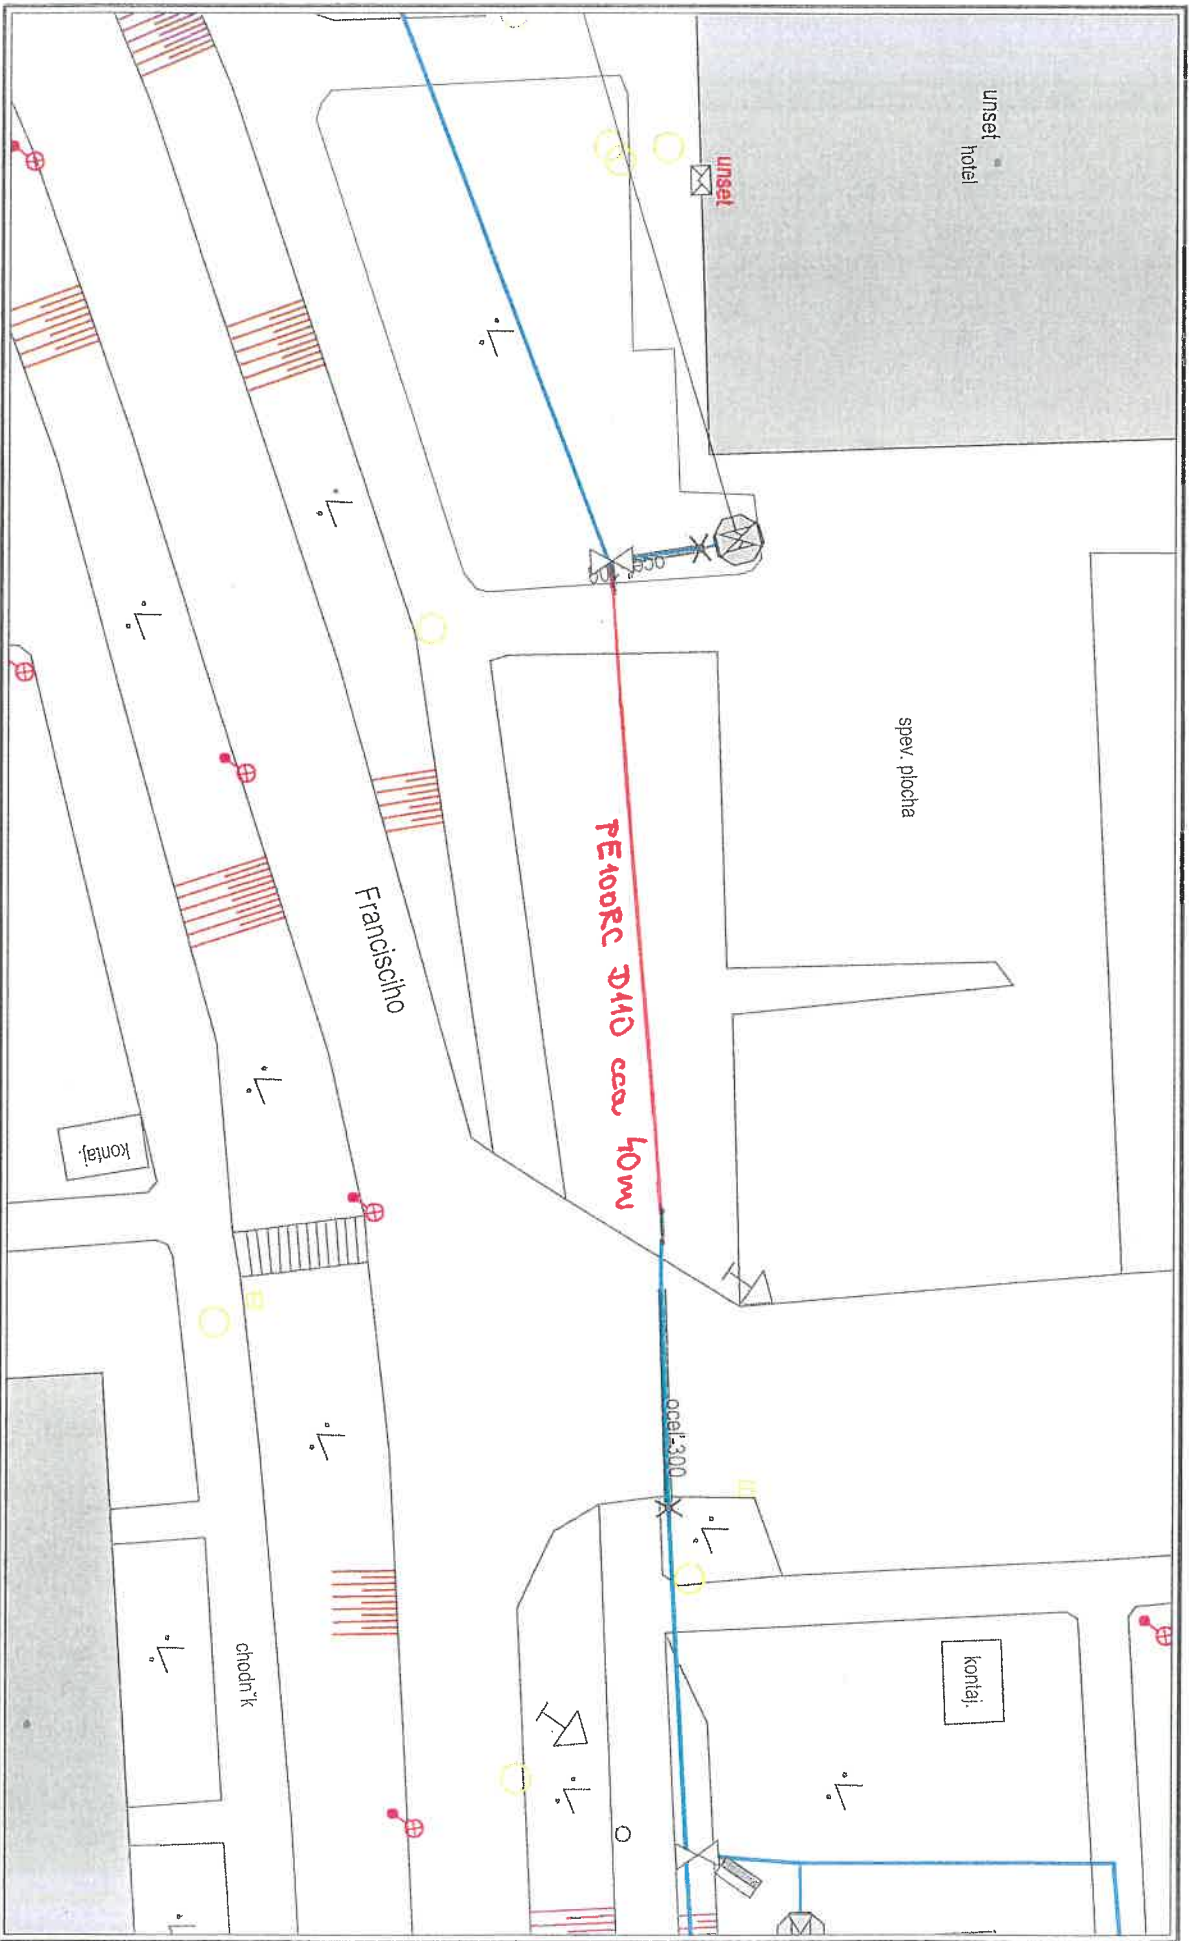

Dátum: 07.08.2019
Vytvoril:



Použitie v súlade s internými predpismi.
© SPP - distribúcia, a.s.; ÚGKK SR