


REZ A-A

45087

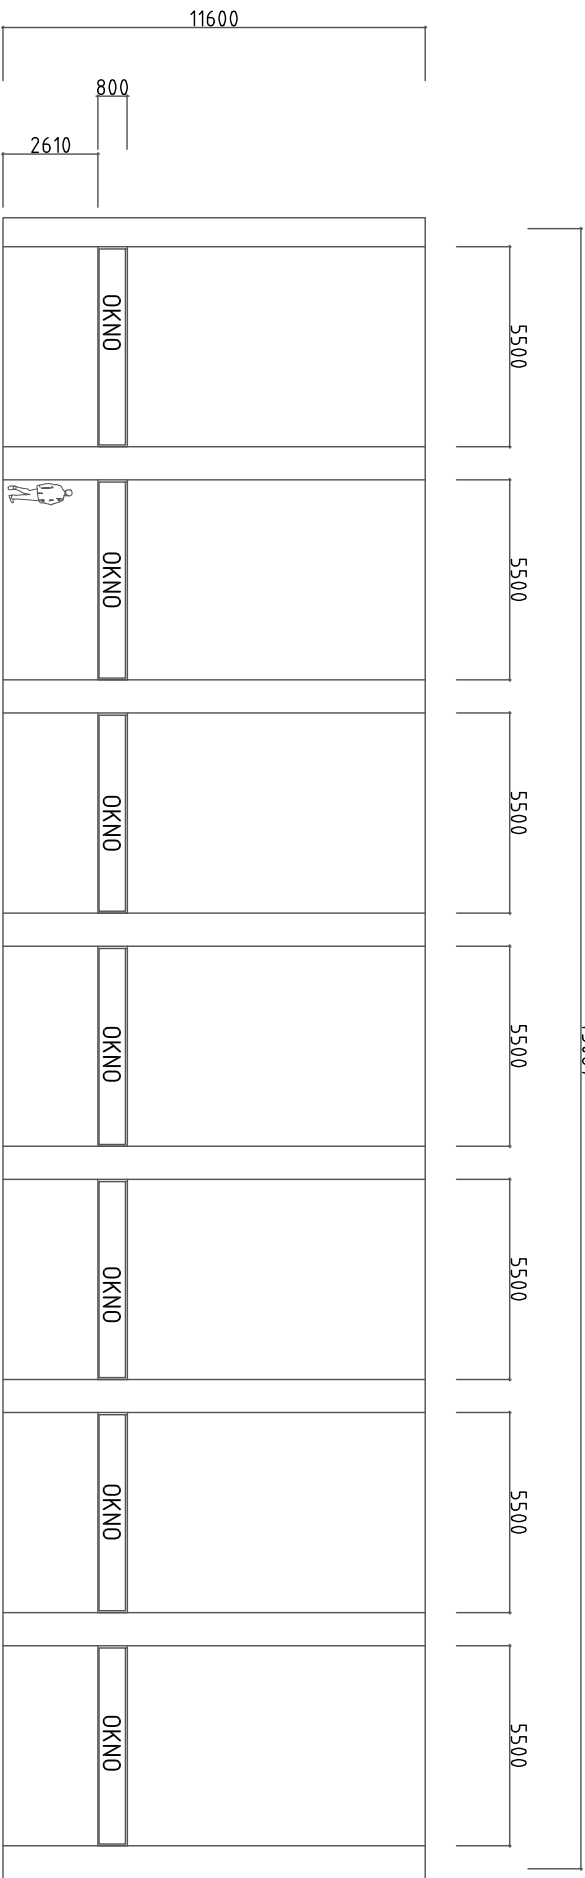

NAPÁŤOVÝ SYSTÉM

3/N/PE AC 400/230V 50 Hz, TN-C-S

1/N/PE AC 230 V, 50 Hz TN-S

2DC 24 V, FELV

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom:

STN 332000-4-41

Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania

- Základná ochrana
- základnou izoláciou živých častí
- zbranami alebo krytím
- Ochrana pri poruče
- ochranným uzamením
- ochranným posúvaním
- samostatným odpojením pri poruče
- doplnková ochrana prúdovým chráničom


PROSTREDIE:

VÝ PRŮTOKOL VONKAŠÍCH VPLYVŮV


Poznámky

Za všetky navrhované svetidlá, prístroje a zariadenia je možná náhrada, ale s rovnakými technickými parametrami. V prípade náhrady ovládania osvetlenia musí byť nahradený komplexne celý systém ovládania, vrátane svetidiel.

Ochranné pospájanie vykonať podľa pokynu v Technickej správe

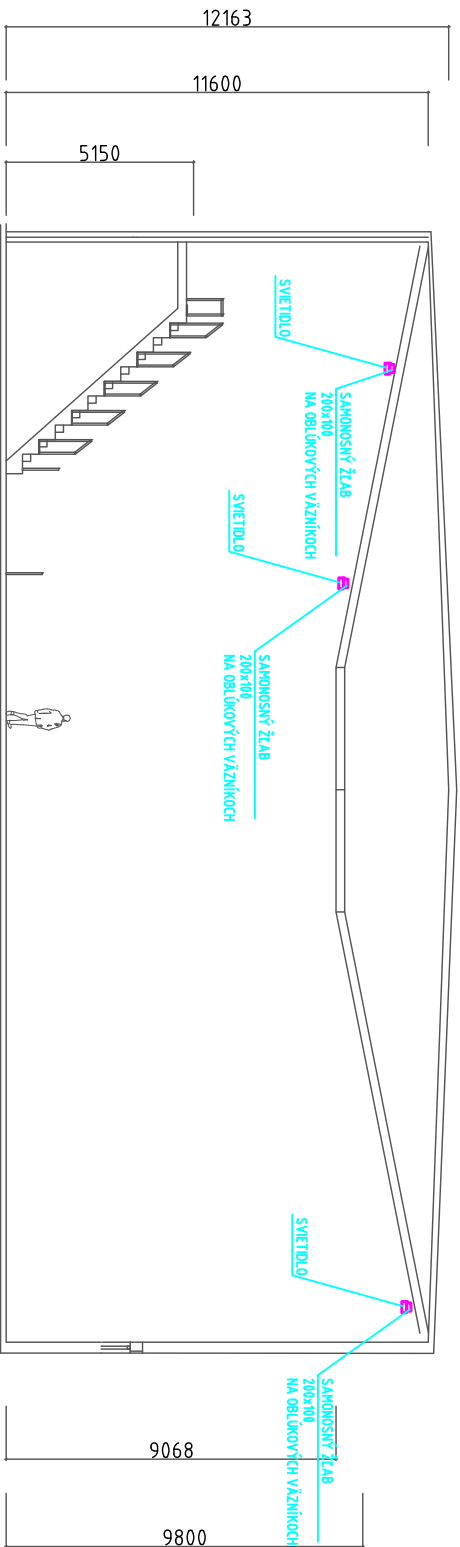

REZ B-B

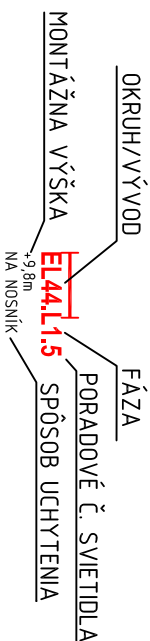

MiMa projekt, s.r.o. Štepankovicová 757/28 Štrba 059 38		ZODP. PROJEKTANT : ING. MILAN MACKO	VYPRACOVAL : ING. MILAN MACKO	STUPEŇ : RP
Miesto STAVBY: Ulicí J. Franciscio č. 12, Levoča				DÁTUM : 03/2019 FORMÁT : 2 A4
INVESTOR :	Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla č.4, 054 01 Levoča			MIERKA : - ZÁK. č. : H06-19
STAVBA :	Modernizácia osvetľovacej sústavy hracej plochy a tržbyň športovej haly na Ulicí J. Franciscio č. 12, Levoča			SADA :
OBJEKT/ČASŤ :	Umele osvetlenie športovej haly			
NÁZOV VÝKRESU :	Rezy A-A, B-B športovej haly			Č. VÝK.: E02